
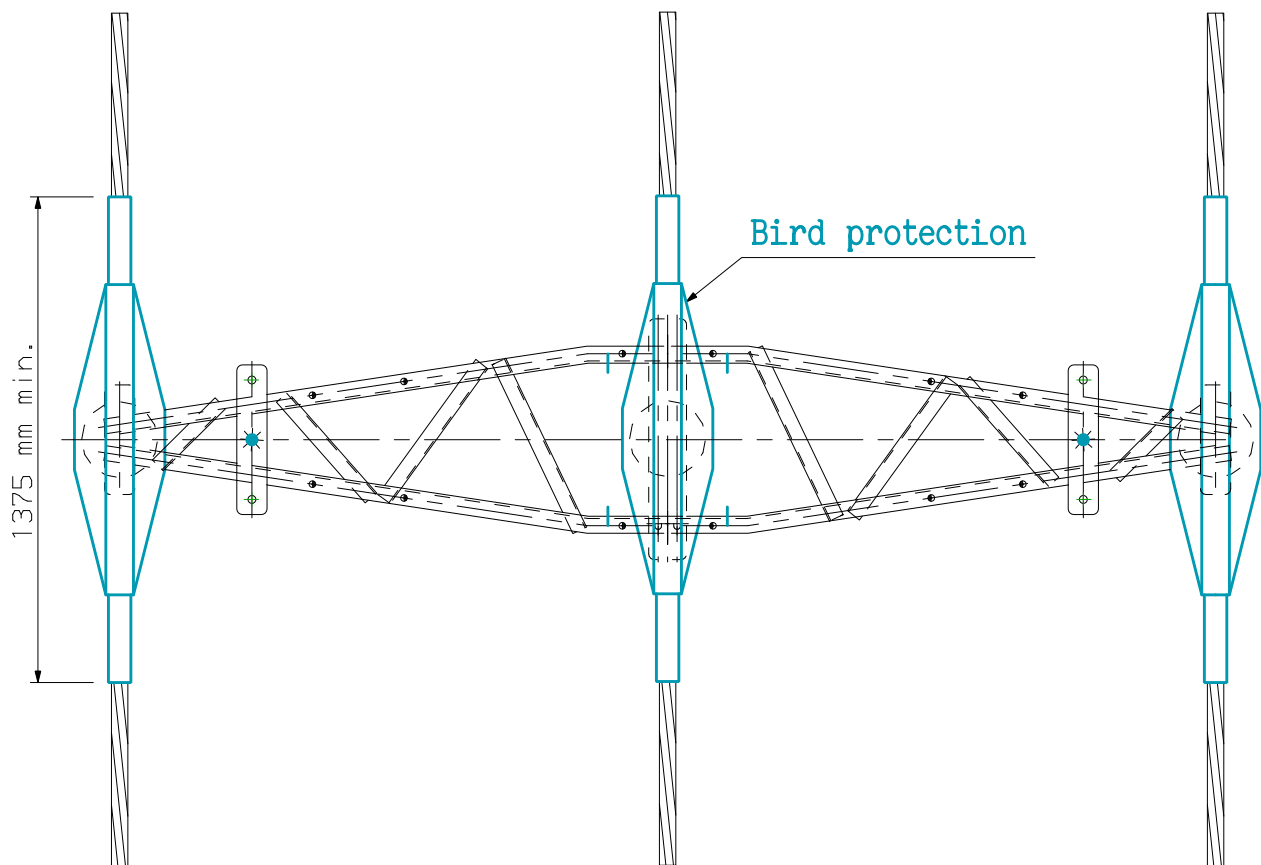


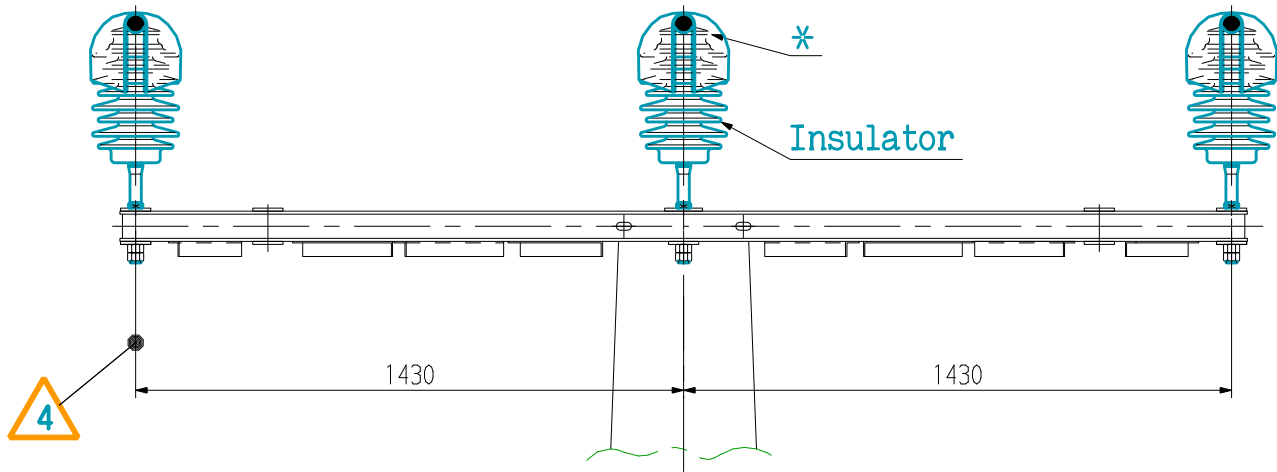

Conductor size : ACSR 50/8 (o.d.: $\phi 9.6$) .

ACSR 95/15 (o.d.: $\phi 13.6$), ACSR 150/25 (o.d.: $\phi 17.1$) .

All conductor 120 (o.d.: $\phi 14$); 185 (o.d.: $\phi 17.5$); 70 (o.d.: $\phi 10.5$) .

* The length of the cap should be min. 1375 mm .

A.Dolgin	A.N.Revivo	-	09.02.21	4	קרוק	ע.שבת	The remark "attached drawing" was canceled	25.09.03	2	ש.לוי
קרוק	י.בסטר	The remark was added	07.06.09	3	קרוק	ע.שבת	The cap's length was changed	30.07.03	1	ש.לוי
מבצע	בודק	שינוי	מס'	תאריך	מבצע	בודק	שינוי	מס'	תאריך	ש.לוי
תאריך	שם	High voltage				חברת החשמל לישראל בע"מ				
18.09.00	מבצע	קרוק	Bird protection cap on ceramic and composit POST insulator				THE ISRAEL ELECTRIC CORPORATION LTD.			
18.09.00	בודק	רותי					הרשת הארצית			
18.09.00	בוחן	ע.שבת					DRG. NO.	מספר הערטוט	SCALE	קי"מ
18.09.00	מאשר	י.סמורחה					NCD 726/4		A 4	